



ПАСПОРТ Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада №115 Невского района Санкт-Петербурга

Заведующий – Зорина Наталия Ивановна

мобильный телефон в формате +7 (921) 356-27-56

телефон приёмной в формате (812) 583-26-51, факс в формате (812) 584-62-79

Адрес: 193318, Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 27, корпус 2, литера А

Уполномоченный на решение дел по вопросам ГО и ЧС – Ряховская Маргарита

Станиславовна

мобильный телефон в формате +7 (905) 231-04-56

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный на решение вопросов по делам
ГО и ЧС



(Ряховская М.С.)

« » 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий хозяйством



(Климова Н.Е.)

« » 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий ГБДОУ



(Зорина Наталия Ивановна)

« » 2015 г.




ПАСПОРТ ОБЪЕКТА **ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,** **Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А** **(схема расположения объекта на местности)**

Заведующий ГБДОУ №115
ЗОРИНА

Наталья Ивановна
 Раб. (821)583-26-51
 Моб. 7-921-356-27-56

Пожарная часть
 734 м.

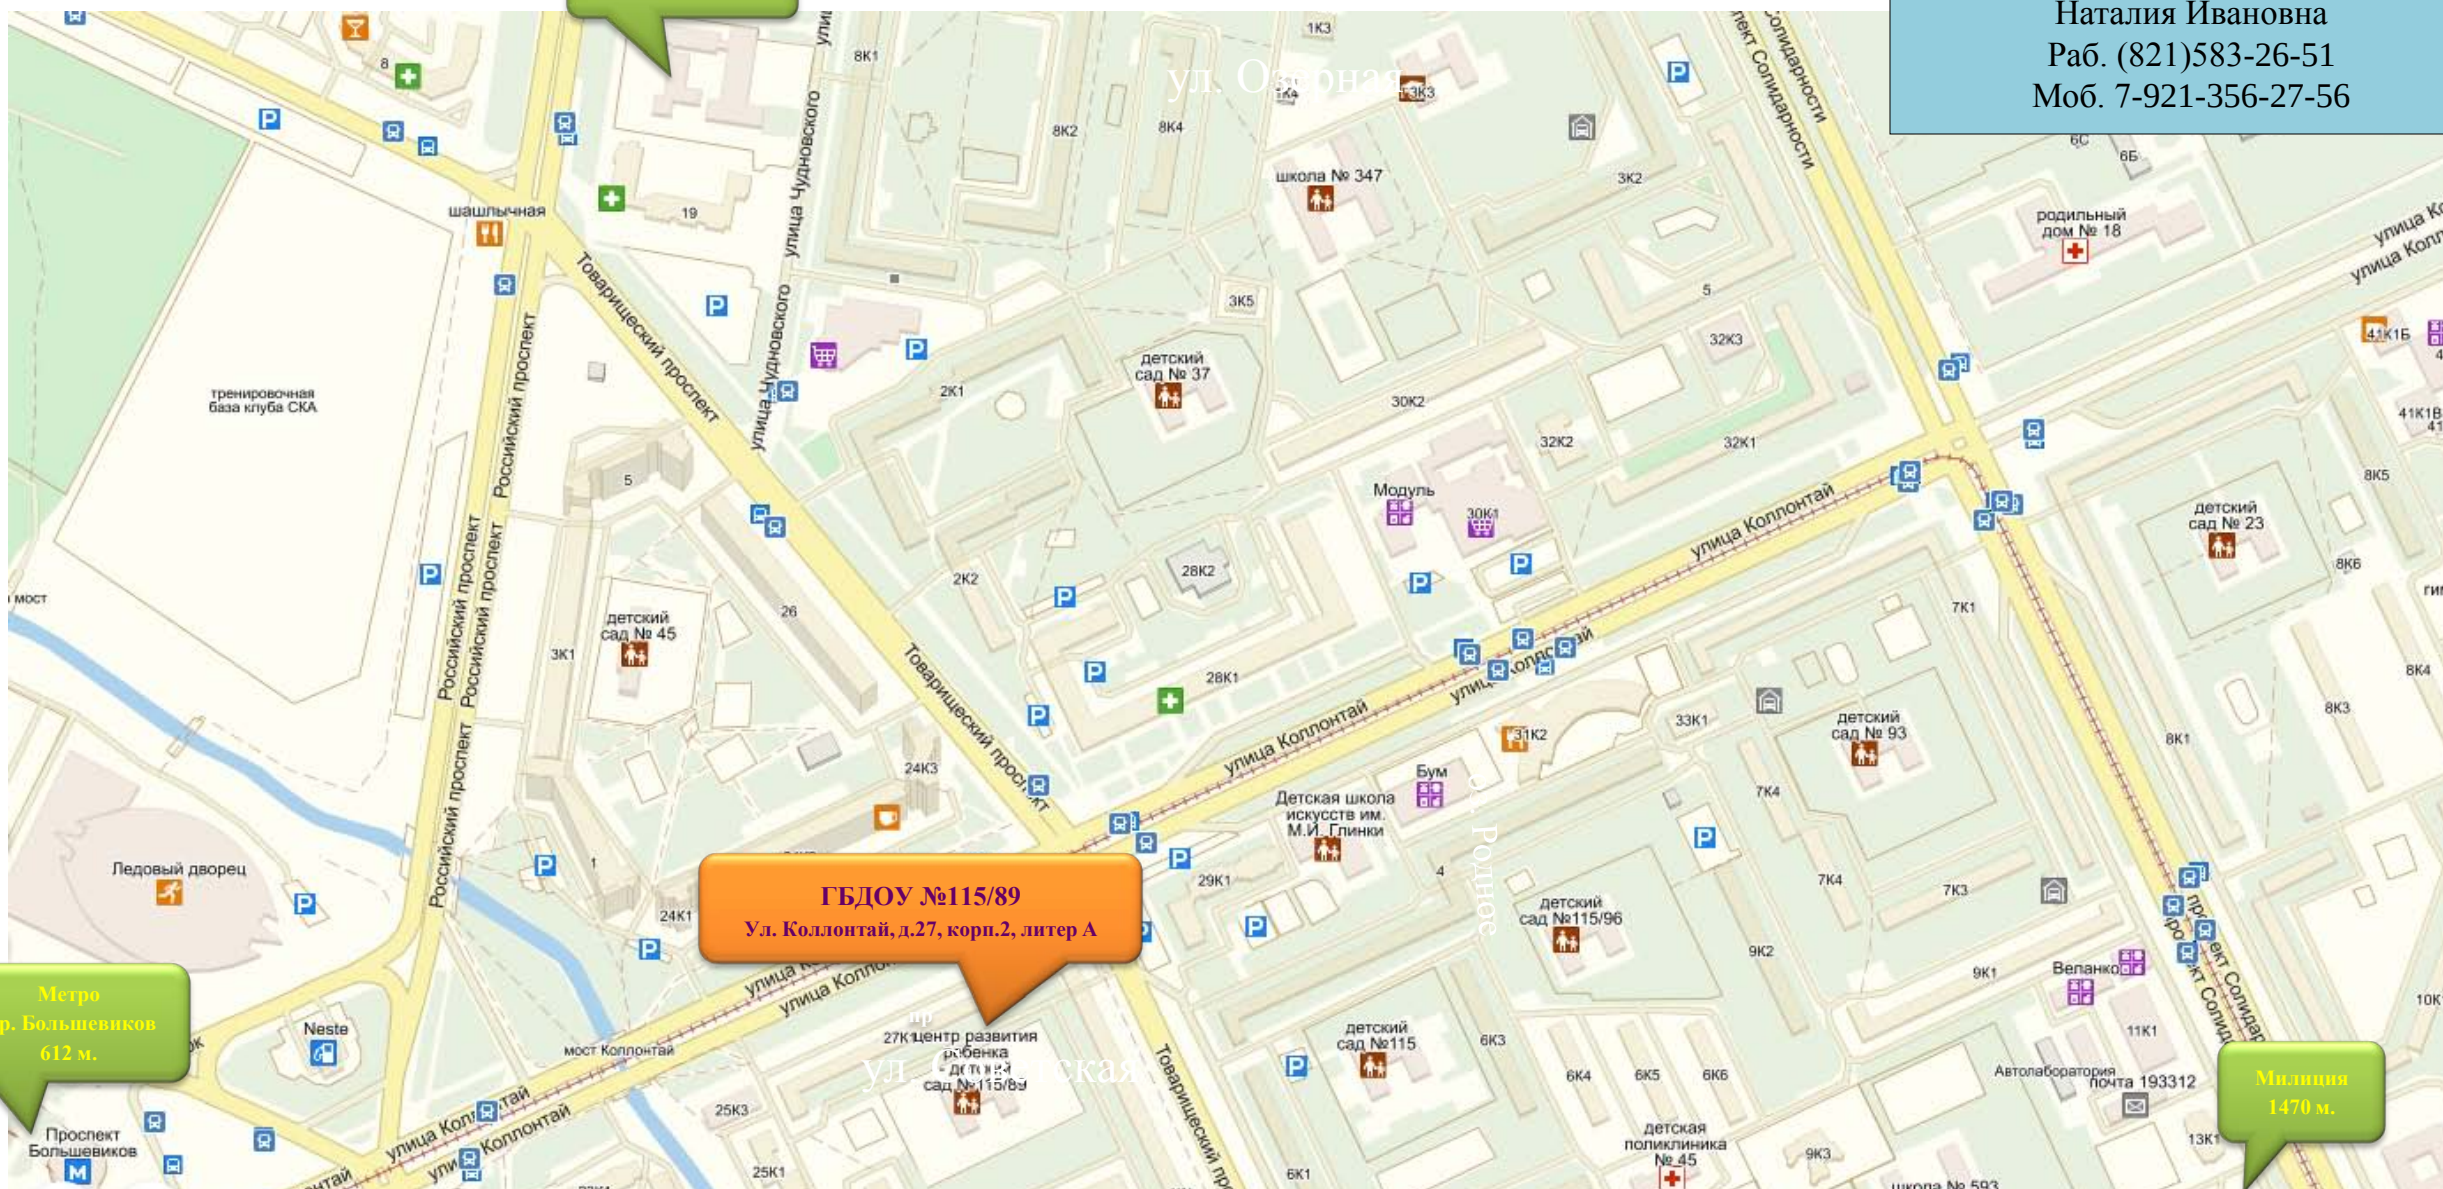

ГБДОУ №115/89
 Ул. Коллонтай, д.27, корп.2, литер А

Метро
 пр. Большевиков
 612 м.

Милиция
 1470 м.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год постройки	Дата послед. кап. ремонта	Кол-во этажей	Общ. выс.	Размеры геометрич. (Жилого здания)	Общ. площ. компл.	Среднее количество нахождения воспитанников/ персонала в здании (чел.)	Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно	Количество выходов общих/групповых
1975	-	2	10,6 м	-	1913,9 м ²	150/30	-	4/6


ФОТО ГБДОУ №115

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А

(план расположения объекта на местности)




ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(план 1-го этажа объекта)

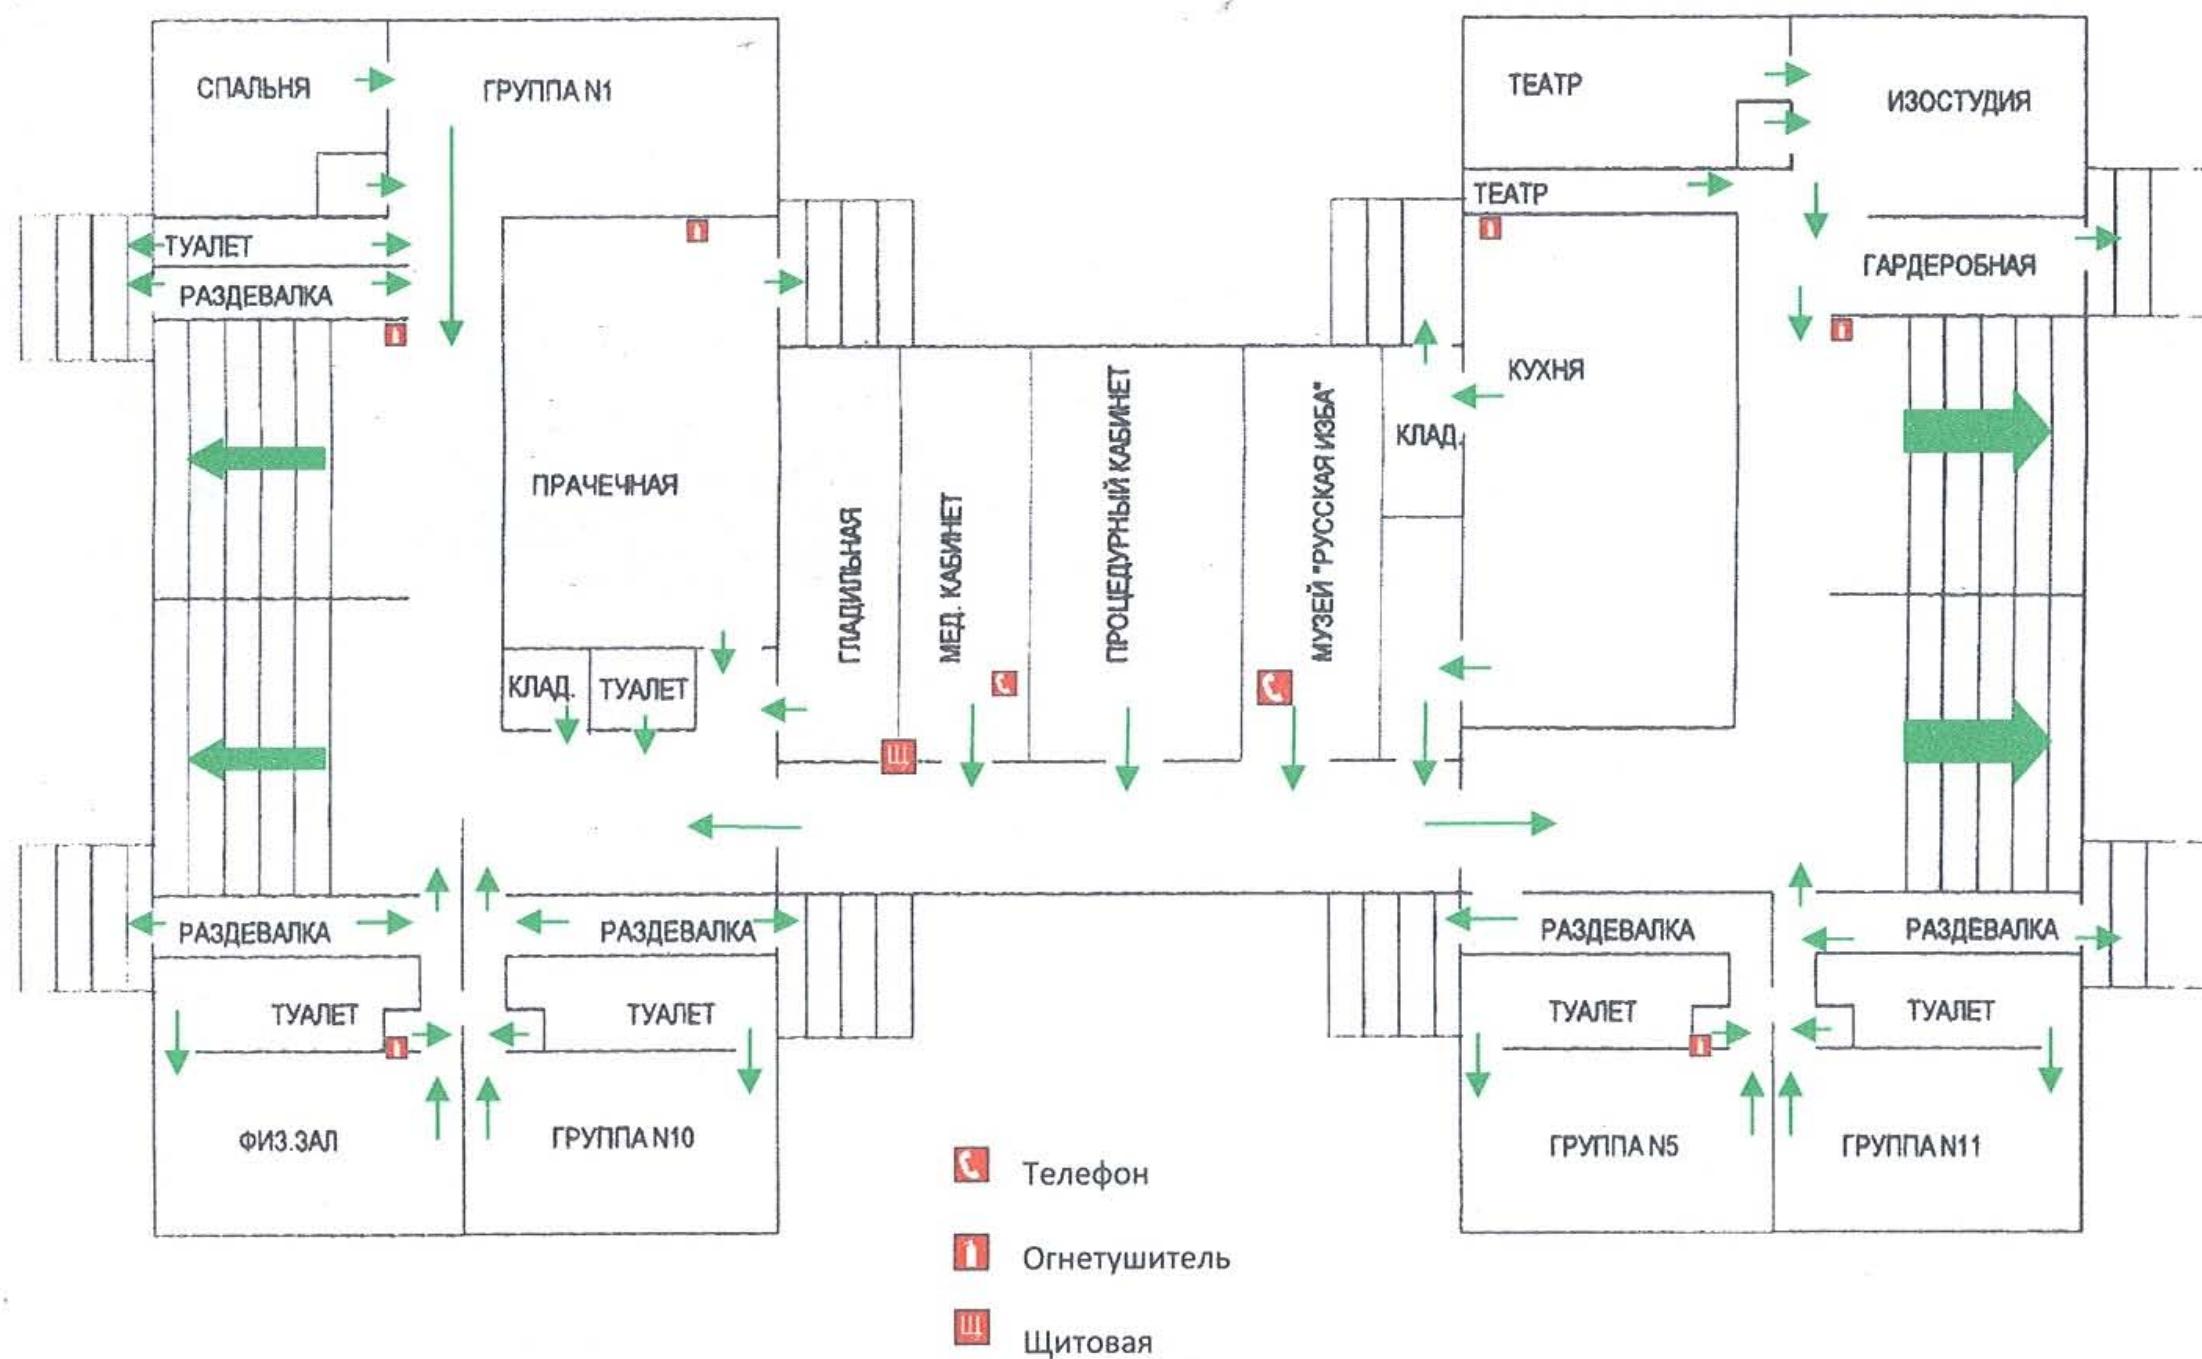

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А

(план 2-го этажа объекта)

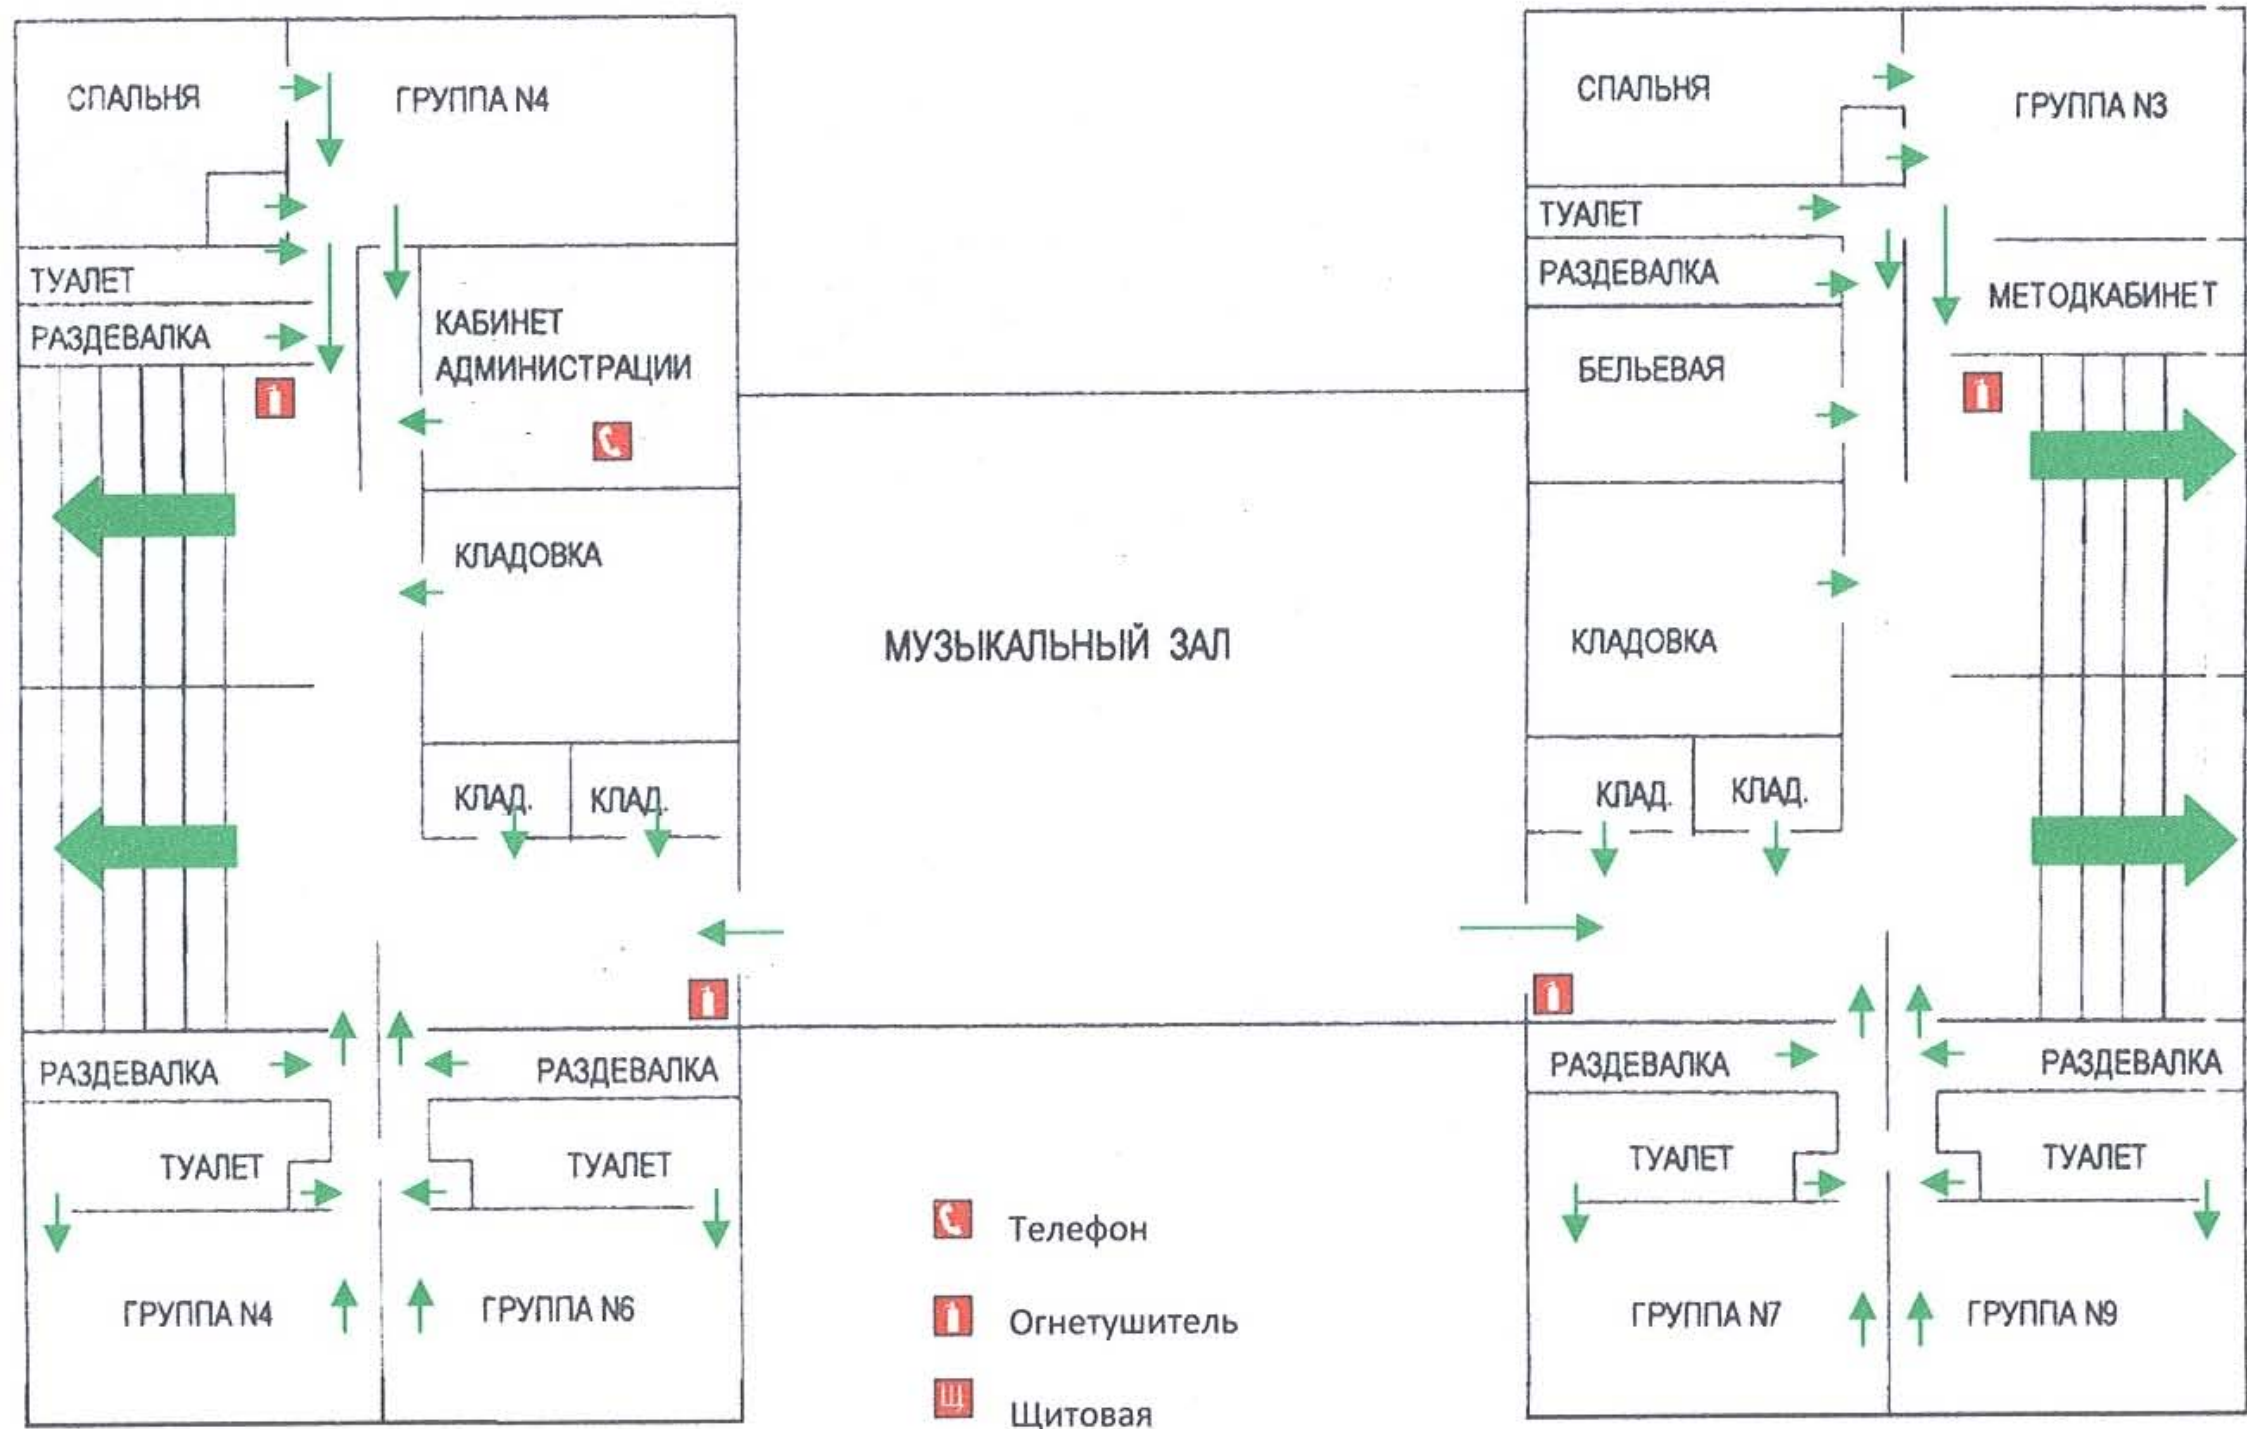

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Прочие
2.	Степень огнестойкости здания	В1-В4 степень пожароопасности
3. 3.1 3.2	Количество находящихся людей в здании: в дневное время (сотрудников/воспитанников) в ночное время (сотрудников/воспитанников)	сотрудников – 30 чел. / детей - 150 чел. - / -
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (площадь/объем) назначение подвала наличие чердака тех. этажа	2-х этажное 10,6 метров 1122,9/7467 техническое нет нет
5. 5.1.1 5.1.2	Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки	Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 30 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5	Перекрытия Кровля Лестничные клетки	Предел огнестойкости 30 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2	Строительные материалы: Перегородки Перекрытия	Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3	Кровля	Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
5.2.4	Лестничные клетки	нет
6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	нет
7.	Пути эвакуации	Дверные и оконные проемы
8.	Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления.	Электрощитовые на лестнице, в помещении пищеблока Газ – помещение пищеблока
9.	Основные элементы опасности для людей при пожаре.	Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4	Противопожарное водоснабжение - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов;	нет. нет; нет; 4;

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(оперативно-технические характеристики объекта)

№ п\п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7	-тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды	- кран укомплектован пожарным рукавом Д51мм (20 метров) и пожарным стволом РС-50, смонтированы на трубе Д 50мм; 10,8 л/с. от автоцистерны и из внутреннего противопожарного водопровода
11.	Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов	нет
12.	Наличие устройств: - автоматического пожаротушения - автоматической пожарной сигнализации	Нет Прибор управления оповещением автоматической пожарной сигнализации - «Октава 80». Сигнал выведен на пульт ГУ МЧС России п Санкт-Петербургу по система ЦАСПИ

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(лист учета проверки надзорными органами)

№ п/п	ДАТА ПРОВЕРКИ	ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН	ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А (декларация пожарной безопасности)

Зарегистрирована

Отдел государственного пожарного надзора
Невского района ОГПН Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу

"26" апреля 2010 г.

Регистрационный № 40285000-01155-2/18-44

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении - Государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад №115 общеразвивающего вида с приоритетом осуществлением физического и художественно-эстетического развития.

(ГДОУ «Детский сад №115»), класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1

Основной государственный регистрационный номер записи государственной регистрации юридического лица 1037825019583

Идентификационный номер налогоплательщика 7811066559

Место нахождения объекта защиты: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 27, к. 2, литер А

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:
193312, г. Санкт-Петербург, пр. Товарищеский, д. 6, к. 2, литер А

тел./факс 583-26-51, 584-62-79

Email: отсутствует

Заведующий: Зорина Наталья Ивановна

№ п/п	Наименование раздела
I.	Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарных рисков не проводился
II.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара ГДОУ «Детский сад №115» оценка не проводилась
III.	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты Федеральный закон РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 21.01.97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНИП 2.08.02-89* – «Общественные здания административного назначения, ППБ 01-03 – «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Все работники на объекте защиты допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа (п. 7 ППБ 01-03). В соответствии п. 8 ППБ 01-03 приказом руководителя объекте защиты назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора. В соответствии с (п.15 ППБ 01-03) на объекте защиты распорядительным документом установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: курение на территории объекта запрещено; определены места и допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(декларация пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование раздела
	регламентированы: порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. На объекте защиты разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре (п. 16 ППБ 01-03). В соответствии (п.16 ППБ 01-03) на объекте защиты в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоносточникам, используемым для целей пожаротушения, всегда свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда (п.23 ППБ 01-03). Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии (п. 34 ППБ 01-03). Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, немедленно устраняются. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год (п.36 ППБ 01-03). Объект защиты обеспечен прямой телефонной связью с ближайшим

№ п/п	Наименование раздела
	подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов (п.39 ППБ 01-03) На объекте защиты выполняется (п.40 ППБ 01-03): Запрещено снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями; Запрещено загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; Запрещено проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; Запрещено устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке; Запрещено устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; Запрещено устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(декларация пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование раздела
	Двери на путях эвакуации открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (п. 52 ППБ 01-03). В здании на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала есть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала (п.55 ППБ 01-03). Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу (п.56 ППБ 01-03). Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике (п.57 ППБ 01-03). На объекте защиты при эксплуатации действующих электроустановок запрещается: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и

№ п/п	Наименование раздела
	другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы (п.60 ППБ 01-03). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год производится перекатка рукавов на новую скатку (п.91 ППБ 01-03). Система внутреннего противопожарного водопровода имеет 4 пожарных крана, смонтированного на трубе диаметром 50мм, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* и заложенных проектных решениях, давление в кране обеспечивает нормативную производительность пожарного крана. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору (п.96 ППБ 01-03). Объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложением № 3 к ППБ 01-03 (п.108 ППБ 01-03). Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя. Длина струи огнетушащего вещества из переносных огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
ГБДОУ детский сад №115 Невского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корпус 2, литер А
(декларация пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование раздела
	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (п.1.82 СНИП 2.08.02-89*). Перед наружной дверью (эвакуационными выходами) горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.1.93* СНИП 2.08.02-89*). Ширина лестничного марша не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа и составляет 1,2 м (п.1.93* СНИП 2.08.02-89*). Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов (п. 6.13* СНИП 21-01-97*). Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м (п. 6.16* СНИП 21-01-97*). На путях эвакуации применены материалы в соответствии с требованиями п. 6.25* СНИП 21-01-97*. Высота горизонтальных участков путей эвакуации не менее 2 м (п. 6.30* СНИП 21-01-97*). Ширина проступи лестниц не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см Общая площадь проемов в противопожарных преградах не превышает 25 % их площади (п.7.18 СНИП 21-01-97*). Пожарные лестницы типа П2 — маршевые с уклоном не более 6:1.(п. 5.16 СНИП 21-01-97*).

№ п/п	Наименование раздела
	В соответствии с таб. 1 НПБ 110-03 здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже (п. 6.35 СНИП 21-01-97*). Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм (п. 8.9 СНИП 21-01-97*). Все складские помещения подразделены на категории согласно НПБ 105-03 и классы зон по Правилам устройства электроустановок (п.5.21* СНИП 21-01-97*; п.33 ППБ 01-03).

Настоящую декларацию разработал
 Заведующий ГДОУ «Детский сад №115»

Зорина Н.И.

(Должность, фамилия, инициалы)

"09" апрель 2010 г



Зорина
 (Подпись)